


Voorschriften structurele verlijmingen

Geldig voor glashoeken 90° en 180° verlijmingen

- Reinigen en ontvetten van glas en profiel
- Binnenzijde afkitten met DC895 bij structurele verlijmingen bij stabilisatoren
- Buitenzijde afkitten met DC791 bij structurele verlijmingen van voeg aan buitenzijde
- Gebruik van verkeerde siliconen kan tot onthechting van de rugdekking leiden of delaminatie van het glas
- Silicone = niet overschilderbaar of overschilderbaar mogelijk
- Niet afkitten bij vorst
- DC = Dow Corning
- Stabilisator verplicht vanaf 2600 mm (uitzonderingen op aanvraag)

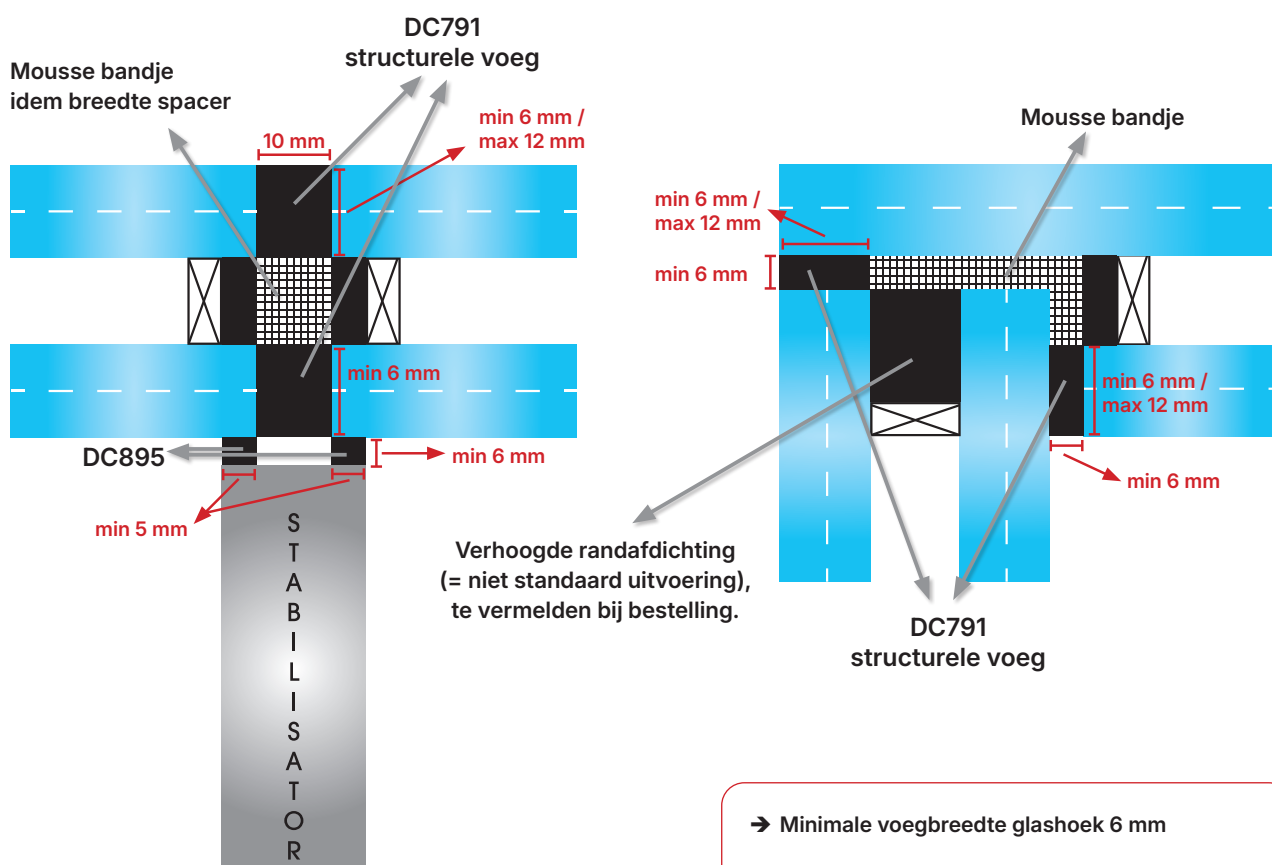

Toepassing voor algemene vitrinebouw, indien bepaalde belastingen anders liggen dient men de minimale siliconevoeg te herberekenen. (op aanvraag)

- Minimale voegbreedte glashoek 6 mm
- Minimale voegbreedte structurele verlijming 10 mm
- Minimale voegdiepte 6 mm, maximale 12 mm
- Minimale opleg stabilisator links + rechts 5 mm